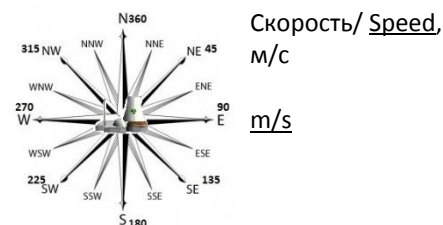


Форма РКЦ-За-РБМК (Format RCC-За-RBMK)

Данные о развитии аварии в пределах площадки/общей аварии

Status up-date of on-site / general emergencyсообщение / message № 5Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participantsОт /From: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве
WANO Moscow Centre Regional Crisis CenterФакс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / Email: nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / Phone: +7 (495) 589-25-25Число страниц /Pages 2☐ срочно
/urgently☐ требует ответа
/response required☒ для ознакомления / for
information☒ подтвердить получение
/acknowledge receipt

1. Станция / <u>Plant</u> : ЛАЭС/Leningrad/RBMK Россия/ Russia	Блок / <u>Unit</u> : 2	Страна / <u>Country</u> :			
2 Объявлена / <u>Announced</u> : авария в пределах промплощадки АС/ <u>On-Site Emergency</u> ☒ , общая авария / <u>General Emergency</u> ☐					
3 Авария объявлена (местное время) / <u>Announced at (local time)</u> : Год/ <u>Year</u> :2018 Месяц/ <u>Month</u> : 12 День/ <u>Day</u> : 25 Час/ <u>Hour</u> : 09 Мин/ <u>Min</u> : 02					
4. Состояние критических функций безопасности / <u>Status of critical safety functions</u> :					
Функция (Состояние)/ <u>Function(Condition)</u>	Экстремальное <u>Extreme</u>	Тяжелое <u>Severe</u>	Неудовл. <u>Unsatisf.</u>	Удовл. <u>Satisf.</u>	Неизвестно <u>Not known</u>
4.1 Подкритичность активной зоны / <u>Reactor core subcriticality</u>	☐	☐	☐	☒	☐
4.2 Теплоотвод от реактора / <u>Reactor core cooling</u>	☒	☐	☐	☐	☐
4.3 Целостность контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), трубопроводов питательной воды и паропроводов/ <u>Integrity of the first circuit, feed water and steam lines</u>	☐	☐	☐	☒	☐
4.4 Целостность топливных каналов / <u>Fuel channels integrity</u>	☐	☒	☐	☐	☐
4.5 Целостность СЛА (система локализации аварии)/ <u>Accident localization system integrity</u>	☐	☐	☐	☒	☐
5. Работоспособность систем безопасности / <u>Availability of safety systems</u> :					
САЭ (система аварийного электроснабжения, в т.ч. дизель-генераторы, аккумуляторные батареи) /Emergency power system (including DGs and batteries) Да/ <u>Yes</u> ☐ Нет/ <u>No</u> ☒ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
Внешнее питание / <u>External grid</u> : Да/ <u>Yes</u> ☐ Нет/ <u>No</u> ☒ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
Отвод остаточного энерговыделения/ <u>Residual heat removal</u> : Да/ <u>Yes</u> ☐ Нет/ <u>No</u> ☒ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
САОР (система аварийного охлаждения реактора)/Emergency core cooling system: Да/ <u>Yes</u> ☐ Нет/ <u>No</u> ☒ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
СУЗ (система управления и защиты)/ <u>Control and protection system</u> Да/ <u>Yes</u> ☒ Нет/ <u>No</u> ☐ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
Система защиты от превышения давления в КМПЦ/ <u>Primary circuit overpressure protection system</u> Да/ <u>Yes</u> ☒ Нет/ <u>No</u> ☐ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
Система защиты от превышения давления в реакторном пространстве/ <u>Reactor space overpressure protection system</u> Да/ <u>Yes</u> ☒ Нет/ <u>No</u> ☐ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
Локализирующие системы безопасности/ <u>Localizing safety system</u> Да/ <u>Yes</u> ☒ Нет/ <u>No</u> ☐ Неизвестно/ <u>Status unknown</u> ☐					
6. Корректировка данных по ситуации (изменения в ситуации перед последним сообщением)/ <u>Situation update (changes in situation prior last message)</u> :					
АЗ на блоке №2 по повышению давления в реакторном пространстве из-за разрыва 9 топливных каналов. The reactor was automatically scrammed on high core pressure due to rupture of 9 fuel channels. (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 /if necessary, continue the description on page 2)					

7. Последствия / Consequences:7.1 Количество пострадавших/ Number of injured persons:7.2 Повреждения станции/ Plant damages: 9 топливных каналов/9 fuel channels7.3 Радиационная обстановка/ Radiation situation: нормальная / normal ☐7.4 Максимальное повышение уровня радиации внутри зданий станции /
Maximum Increased levels measured inside plant buildings ☐ мЗв/ч mSv/hУказать где / Where?7.5 Повышенные уровни радиации на промплощадке /
Increased levels measured inside the fence ☒ 220 мкЗв/ч microSv/hУказать где / Where? В районе блока 2/Around unit 27.6 Персонал станции эвакуирован /Plant personnel evacuated: Да/Yes ☐ Нет/No ☐7.7 Население из зоны аварийного реагирования эвакуировано / Protective area evacuated: Да/Yes ☐ Нет/No ☐8. Метеорологические условия/ Weather conditions: информация отсутствует/no informationНаправление распространения
выброса / release transport directionОсадки/
Precipitation ☐ да/yes ☐ нет/noИнтенсивность
осадков /
Precipitation intensity мм/ч
mm/h9. Дополнительная информация/ Additional information информация отсутствует/no informationФ.И.О. Name:Телефон/ Phone:10. Отправлено: Ф.И.О. и должность / Sender and position: НСС-1 Захаржевский/ SSS-1 ZakharzhevskyГод/Year:2018 Месяц/ Month: 12 День/ Day: 25 Час/ Hour: 10 Мин/ Min: 5511. Получено Ф.И.О. и должность / Receiver and position: НС КЦ Барсуков/ RCC SS BarsukovГод/Year:2018 Месяц/ Month: 12 День/ Day: 25 Час/ Hour: 11 Мин/ Min: 2112. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / Forwarded to member plants:Год/Year:2018 Месяц/ Month: 12 День/ Day: 25 Час/ Hour: 11 Мин/ Min: 25(при необходимости продолжите описание здесь / if necessary, continue the description here)