

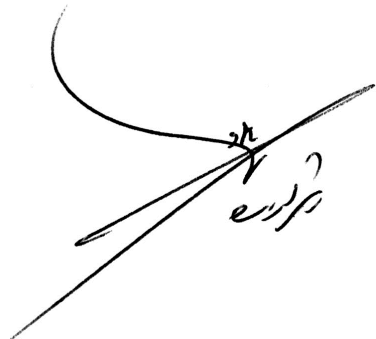
شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۲۹۱	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۱۰/۳		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبانروز)
حالت قدرت	۲۹۶۰	۱۰۰	۲۵۶/۲
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) (۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰) (مگا وات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) (۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰) (مگا وات ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) (۰۰۰۰ الی ۲۴۰۰) (ساعت و دقیقه)
۱۰۱۰	۲۴۴۰۱	۲۲۵۸۴	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)
۱۵/۵۳	۳۱۸	۲۴:۰۰	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
۶/۰۹	۲۲۳	۲۰/۲۵	۲/۴
پمپ های مدار اول			
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001
روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه			
YD40D001	YD30D001	YD20D001	YD10D001
روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب کندانس			
RM13D001	RM12D001	RM11D001	RL32D001
خاموش	روشن	روشن	خاموش
کانال چهارم	کانال سوم	کانال دوم	کانال اول
آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰

توضیحات	<p>اهم فعالیت های انجام شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال فیلتر TC15B001 به مدار اول - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰)</li> <li>انتقال وضعیت کاری از پمپ RG32D001 به پمپ RG12D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۰۰)</li> <li>انتقال وضعیت کاری از پمپ VF12D001 به پمپ VF11D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۴۱)</li> <li>همگن سازی باک های کانال ۲ ایمنی - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۰۰)</li> <li>باز و بسته کردن جزئی استاپ والو توربین و رگولاتور RA59S810 - بدون ایراد (ساعت ۱۰:۱۴)</li> <li>جابه جایی جزئی میله های کنترل راکتور - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۵۱)</li> <li>خاموش کردن چیلر UF00D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۵۱)</li> <li>تست بسته شدن والوهای YT11-14S001,002 - بدون ایراد (ساعت ۱۲:۳۴)</li> <li>روشن کردن چیلر UF00D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۵:۱۴)</li> <li>انتقال وضعیت کاری از پمپ UJ07D001 به پمپ UJ03D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۵:۳۰)</li> <li>تست کارایی پمپ های UJ01,02D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۵:۳۰)</li> <li>خاموش کردن پمپ UW00D001 بدلیل وجود صدای غیر عادی در آن (ساعت ۱۷:۰۰)</li> <li>بررسی حفاظت و اینترلاک های مکانیسم های کانال ۴ ایمنی - بدون ایراد (ساعت ۰۲:۱۵)</li> <li>تست دیزل ژنراتورهای کانال ۲ ایمنی در حالت بی باری - بدون ایراد (ساعت ۰۸:۵۵)</li> </ul> <p>اهم فعالیت های امروز:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تست مکانیسم های کانال ۴ ایمنی</li> <li>انتقال وضعیت کاری از پمپ TH48D001 به پمپ TH18D001</li> </ul>
---------	--

• باز و بسته کردن جزئی والوهای VF12,13S001

• ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری

امضاء:	سمت	نام و نام خانوادگی	تایید:
	سرمهندس نیروگاه	محسن شیرازی	