

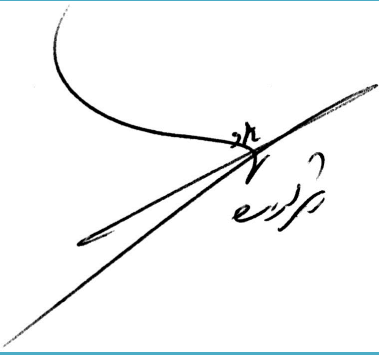
شماره گزارش: RPT-۱۰۵-۱۶۶۰-۱۰۵	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۴/۵/۷		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

زمان باقی مانده تا توقف برنامه ریزی شده واحد برای تعویض سوخت و تعمیرات اساسی (روز)							
۳۲		زمان موثر مصرف سوخت (شبانه روز)		قدرت نوترونی (درصد)		قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	
۲۶۵/۵		۱۰۰		۳۰۲۴		وضعیت واحد	
مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)		انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)		انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)		قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	
۰۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ (ساعت و دقیقه)		۲۱۳۶۱		۲۳۷۲۷		۱۰۰۰	
سطح آب جبران کننده فشار (متر)		مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)		دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)		فشار مدار اول (مگا پاسکال)	
۸/۱۰		۲۴:۰۰		۳۱۸		۱۵/۵۹	
سطح آب مولد بخار (متر)		دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)		دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)		فشار مدار دوم (مگا پاسکال)	
۲/۴		۳۵/۵۶		۲۱۰		۶/۰۰	
پمپ های آب دریا				پمپ های مدار اول			
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001	YD40D001	YD30D001	YD20D001	YD10D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب کندانس				پمپ های آب تغذیه			
RM13D001	RM12D001	RM11D001		RL32D001	RL22D001	RL12D001	
آماده کار	روشن	روشن		آماده کار	روشن	روشن	
کانال چهارم	کانال سوم	کانال دوم		کانال اول	وضعیت کانال های ایمنی		
آماده کار	آماده کار	آماده کار		آماده کار	مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)		
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰		۰۰:۰۰			
<p>اهم فعالیت های انجام شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>انتقال وضعیت کاری از پمپ VR02D001 به پمپ VR01D001 مطابق برنامه (ساعت ۰۹:۴۰)</li> <li>باز وبسته کردن جزئی VP12S001 (ساعت ۱۰:۳۰)</li> <li>برداشتن دیزل ژنراتور GY50D001 جهت تست آن در حالت بی باری (ساعت ۱۰:۳۰)</li> <li>تست دیزل ژنراتور GY50D001 در حالت بی باری-قرار دادن آن در وضعیت "آماده کار" (ساعت ۱۷:۵۸)</li> <li>خاموش شدن چیلر VS13D001 بدلیل عملکرد حفاظت فشار بین روغن و فرئون (ساعت ۲۰:۳۰)</li> <li>روشن کردن چیلر VS13D001 - بدون ایراد (ساعت ۲۱:۱۶)</li> </ul> <p>اهم فعالیت های امروز:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری</li> </ul>							

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:	تایید:
--------------------	-----	--------	--------

محسن شیرازی

سرمهندس نیروگاه

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'محسن شیرازی', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official mark. The signature is written in a cursive style.